


Keramický komínový systém SUPER BLOK PASSIVE je dvouvrstvý komínový systém (bez minerální vlny) a je určený k odvodu spalin z topných zařízení s otevřenou spalovací komorou, vhodný pro vytápění všemi druhy paliv – pevnými, tekutými i plynnými, kde teplota spalin není vyšší než 600°C (T 600).

Díky vynikajícím tepelně izolačním vlastnostem komínového pláště a upravené konstrukci komínu je tento **systém vhodný především pro pasivní a nízkoenergetické domy**, kde je základní podmínkou zajištění těsnosti budovy a požaduje se zabránění „větrání“ komínem.

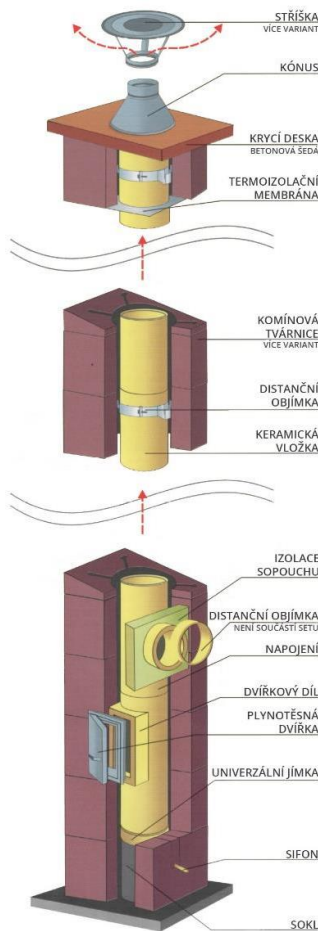

HLAVNÍ VÝHODY SYSTÉMOVÉHO KOMÍNU SUPER BLOK PASSIVE

- Velmi jednoduchá a snadná montáž bez izolace a minerální vlny
- Přesné tvárnice a kalibrované komínové vložky
- Možnost napojení všech typů kotlů a spotřebičů na pevná paliva (uhlí, dřevo, ekopaliva, brikety), tekutá paliva (topný olej, nafta) a plynná paliva (zemní plyn, propan-butan)
- Případná změna paliva nevyžaduje dodatečné úpravy komínu
- Odolnost vůči vyhoření sazí G(20)
- Vysoká odolnost proti kyselinám, bezpečný odvod tekutých agresivních spalin
- Vysoká odolnost proti požáru (z vnějšku ven) LA90 (EI-90)
- Vhodný pro všechny druhy kotlů s otevřenou spalínovou komorou, včetně nízkoteplotních kotlů s výstupní teplotou spalin nad 40°C
- Vysoká třída difuze vodních par komínových vložek (paropropustnost) WB
- Hladké stěny komínu minimalizují tření při proudění spalin a zaručují dobrý tah
- Jednoduché čištění a odolnost vůči mechanickým zatížením
- Vysoký tepelný odpor R34 až R39
- Nízká hmotnost, vysoká pevnost, vysoký tepelný odpor a všestrannost použití komínových tvárníc (Mn)
- Dokonalé termoizolační vlastnosti ($\lambda=0,055-0,08$ W/m.K)

Komínový systém SUPER BLOK Universal plní požadavky normy:

EN 13063-1 T600 N1 D3 G20	Což dokládají certifikáty:
EN 13063-2 T400 N1 W2 O20	
EN 13063-2 T200 P1 W2 O20	1020-CPR-030056340
EN 13063-3 T600 N1 D3 G20	1020-CPR-030056341
EN 13063-3 T400 N1 W2 O20	1020-CPR-030056342
EN 13063-3 T200 P1 W2 O20	


Komíny dodáváme v průměrech 160 mm, 180 mm, 200 mm.

DOPORUČENÍ VÝROBCE

- Seznamte se s pokyny výrobce pro nakládání s keramickými vložkami i s podmínkami pro použití ostatních prvků, ze kterých se komínový systém skládá
- Při montáži komínového systému postupujte podle tohoto návodu, teplota okolního prostředí nesmí klesnout pod +5°C
- Komín musí být postaven v souladu s technickým projektem, který je zpracován pro konkrétní objekt a podle požadavků příslušných norem
- Při stavbě komínu z komínových tvárníc s ventilační šachtou použijte také horní mřížku, která je uvedena v montážním návodu
- V případě stavby komínu vně budovy, dodržte dilatační mezeru mezi komínem a budovou (5 – 12 mm), kterou vyplňte pružnou hmotou. Výztužné ocelové pruty (roxory) musí být ukotveny v základech pro komín a musí být použity v celé výšce komínu. Průměr výztužných tyčí určuje projektant podle výšky komínu
- V průběhu montáže bezpodmínečně dodržujte veškeré bezpečnostní zásady a montážní návod
- Montáž komínového systému doporučujeme provést specializovanými montážními firmami nebo osobami proškolenými pro montáž tohoto typu komínu
- Po výstavbě komínu je nutné zajistit jeho revizi oprávněným kominíkem (revizním technikem)
- Při prvním spuštění kotle nebo po delší provozní přestávce, komín zahřívejte postupně a nedovolte, aby kotel rychle dosáhl maximálního výkonu
- Při provozu kotle zabraňte přímému působení plamene na vnitřní povrch keramické vložky – sopouchu a dalších vložek nad napojením
- Ke komínu připojte výhradně atestované zdroje tepla, které jsou v dobrém technickém stavu

PRVNÍ ETAPA

1. Na připravený základ položte hydroizolaci (pokud není pod základovou deskou)
2. Do komínové tvárnice PK24 vyřízněte otvor pro vložení sifonu (cca 25x85mm), tvárnici přilepte maltou CEMIX1310 na základ a vlepte sokl WKC. Výřez soklu směrujte k výřezu tvárnice.
3. K jímce pro odvod kondenzátu KJ přišroubujte sifon kondenzátu SYF KJ, takto připravenou sestavu přilepte tmelem RUDOMAL KV do vodorovné polohy na sokl WKC, sifon směrujte do osy otvoru v tvárnici. Otvor pro vývod sifonu zalepte vyříznutým kouskem a maltou CEMIX1310.
4. Ve 2. až 4. komínové tvárnici vyřízněte otvor pro čistící dvířka DRW. Mezi rámečkem KVD a otvorem v komínové tvárnici musí být po obvodu vůle cca 2-3mm. Takto připravenou druhou tvárnici spojte s první tvárnici maltou CEMIX1310. Spojení provádějte pečlivě a dbejte, aby přebytek malty nepřetekl do vnitřního prostoru tvárnice-dodržujte v průběhu celé stavby komínu. Po celou dobu stavby komínu průběžně kontrolujte ustavení komínu komínových tvárnic a spalínového kanálu ve svislé i vodorovné rovině.
5. Povrch pera dvířkového dílu KVD a drážku kondenzační jímky KJ navlhčete houbou (dodržujte v průběhu celé stavby komínu), na navlhčený povrch drážky KJ naneste tmel RUDOMAL KV a následně dvířkový díl KVD vložte do KJ. Rámeček dvířkového dílu KVD směrujte do osy otvoru tvárnice. **POZOR! Pero musí být vždy dolní částí keramické vložky a drážka na horní části keramické vložky.**
6. U průměrů keramických vložek 160 a 180 mm umístěte nad rámeček dvířkového dílu KVD první objímku OPD cca 3cm pod horní okraj dvířkového dílu KVD. Další objímky OPD umístěte vždy po 1 a 1,2 metru výšky komínu mimo spoje keramických vložek KVZ nebo tvárnic.
7. Před osazením keramické vložky pro odvod spalin KVS 90° vyřízněte otvory v 5. a 6. tvárnici podle rozměru izolace 90°. Střed otvoru ve spojených tvárnících PK musí být souosý s osou sopouchu. Vyříznutou 5. komínovou tvárnici spojte s maltou CEMIX 1310 s předchozí komínovou tvárnici. Při montáži sopouchu KVS 45° je nutné vložit nad dvířkový díl základní vložku KVZ a komínové tvárnice. Požadovanou výšku keramické odbočky KVS 45° pro odvod spalin lze upravit vložením základní vložky KVZ a komínových tvárnic mezi dvířkový díl KVD a odbočku KVS (změní se číslování tvárnic).
8. Na navlhčený povrch drážky dvířkového dílu KVD naneste RUDOMAL KV a odbočku KVS spojte s dvířkovým dílem KVD. Odbočka KVS musí být souosá s otvorem v tvárnících. Přebytek tmelu na vnitřní stěně spoje odstraňte vlhkou houbou a uhladte. Tuto zásadu dodržujte v průběhu celé montáže komínu.
9. Komínovou tvárnici s vyříznutým otvorem spojte pomocí malty CEMIX 1310 s předchozí komínovou tvárnici.
10. Do otvoru v komínovém plášti vložte na odbočku KVS izolaci komínové odbočky. Izolace MUSÍ LÍCOVAT s vnější plochou komínové tvárnice PK.

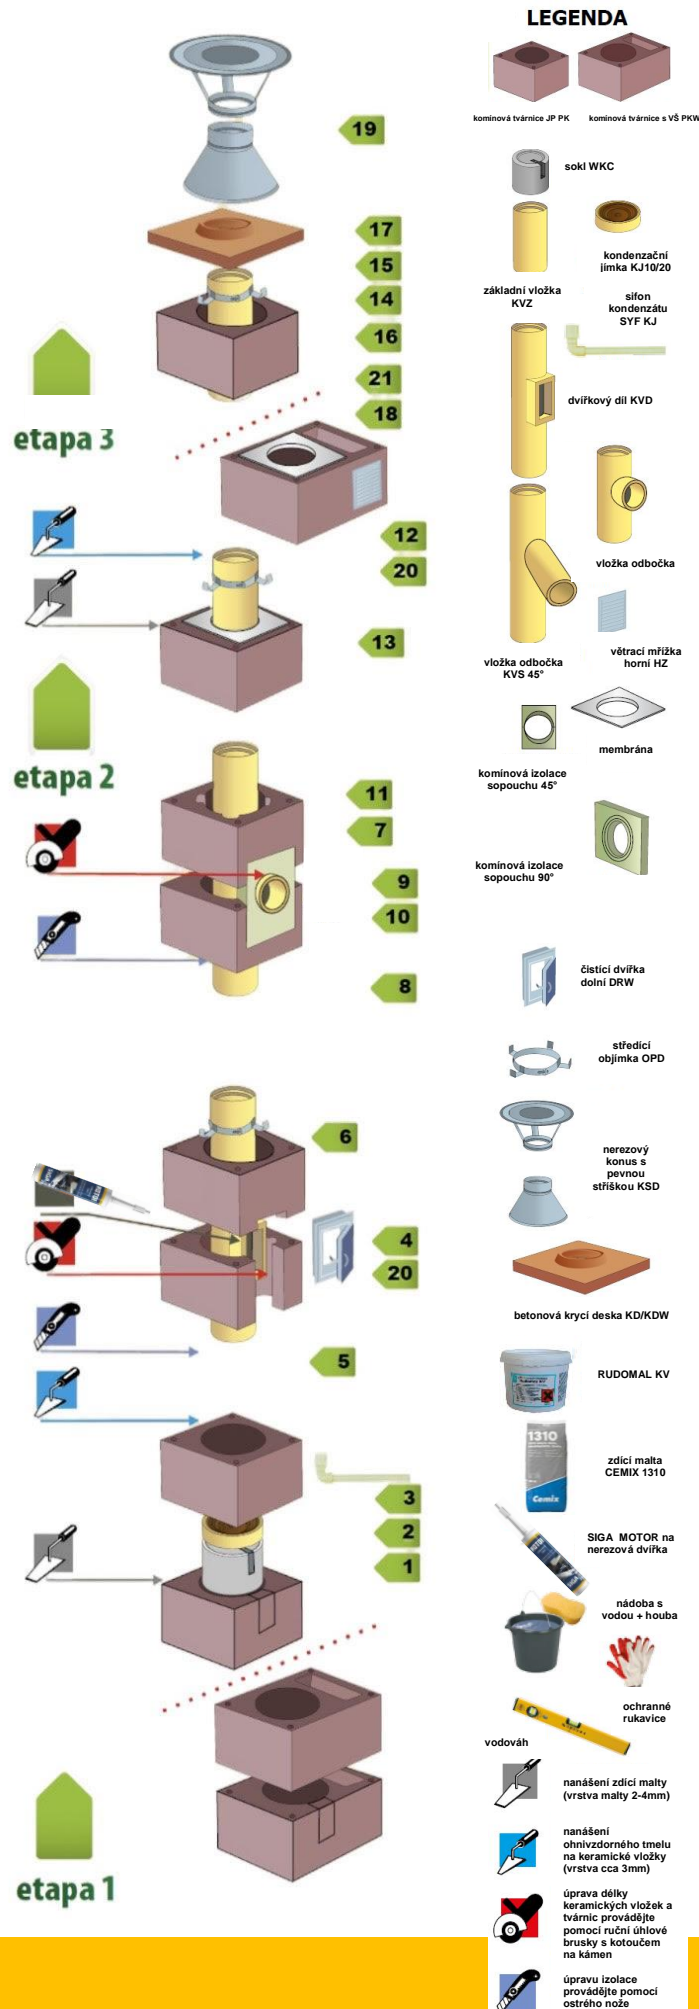


DRUHÁ ETAPA


Připravte si podle výšky komínu potřebné množství základních keramických vložek, komínových tvárnic PK a pro \varnothing KVZ 160 a 180 mm středící objímky OPD.

11. V montáži pokračujte spojením jednotlivých vrstev:
 1. komínových tvárnic PK maltou CEMIX 1310 s předchozí tvárnici
 2. základních vložek KVZ tmelem RUDOMAL KV až do požadované výšky komínu
 - u \varnothing KVZ 160 a 180 mm osazujte cca po 1bm objímky ODP
 - přitom dodržujte níže uvedené zásady
 - A. spojování tvárnic PK provádějte pečlivě a dbejte, aby přebytek lepidla CEMIX 1310 nepřetekl do vnitřního prostoru tvárnice (zateklou maltu odstranit)
 - B. dodržte správný postup montáže
 - navlhčujte houbou pero a drážku vložky KVZ
 - nanášejte tmel RUDOMAL KV do drážky vložky KVZ a přilepte na následující KVZ
 - pero KVZ musí být vždy dole, drážka nahoře - viz obr. A
 - přebytek tmele RUDOMAL KV na vnitřní stěně spoje KVZ odstraňujte vlhkou houbou a všechny spoje uhladte
 - průběžně kontrolujte ustavení komínových tvárnic a spalinového kanálku ve svislé i vodorovné rovině
12. při stavbě komínu s ventilační šachtou vyřízněte do poslední tvárnice PKW otvor ve větrací šachtě pro větrací mřížku. Otvor vyřízněte co nejbližě pod krycí deskou.


DOPORUČENÍ

- A. Při průchodu stropní nebo střešní konstrukcí musí být zajištěn volný prostor minimálně 20 mm po celém obvodu komínové tvárnice. Volný prostor vyplňte ohnivzdornou izolací - viz obr. B
 - B. Pokud je výška nadstřešní části komínu více než 160 cm, je nutné komín vyztužit armováním v rohových otvorech komínových tvárnic. V první komínové tvárnici nad posledním stropem vyplňte otvory v rozích komínové tvárnice hustou maltou CEMIX 1310. Vyplněné otvory budou sloužit jako opora pro armování. Při zdění dalších tvárnic je nutno dbát, aby otvory pro armování byly průchozí až do požadované výšky komínu. Do těchto otvorů vsunete armování a zalijte je cementovou maltou třídy nejméně M15 řídké konzistence dovolující její proniknutí skrze celou výšku otvorů.
 - C. V případě stavby komínu vně budovy, dodržte dilatační mezeru mezi komínem a budovou (cca 5-10 mm), kterou vyplňte pružnou hmotou. Armování musí být ukotveno v základech pro komín a musí být použito v celé výšce komínu. Průměr vyztužení určuje projektant podle celkové výšky komínu.
13. V případě, že instalujete horní vymetací dvířka v půdním prostoru, vyřízněte příslušné tvárnice PK/PKW podle přiloženého návodu, aby byl zajištěn prostor pro dilataci KVZ. Rámeček pro dvířka přišroubujte pomocí hmoždinek tak, aby zakryl výřez v tvárnici (po konečné povrchové úpravě komínu).
 14. Po vybudování komínu do požadované výšky upravte délku poslední KVZ na straně drážky - viz obr. C
 15. Po úpravě délky poslední KVZ u \varnothing 160 nebo 180 mm upevněte na KVZ objímku OPD tak, aby se nacházela cca 40 mm pod hranou poslední komínové tvárnice. Objímku OPD je nutné uložit ještě před přilepením KVZ.

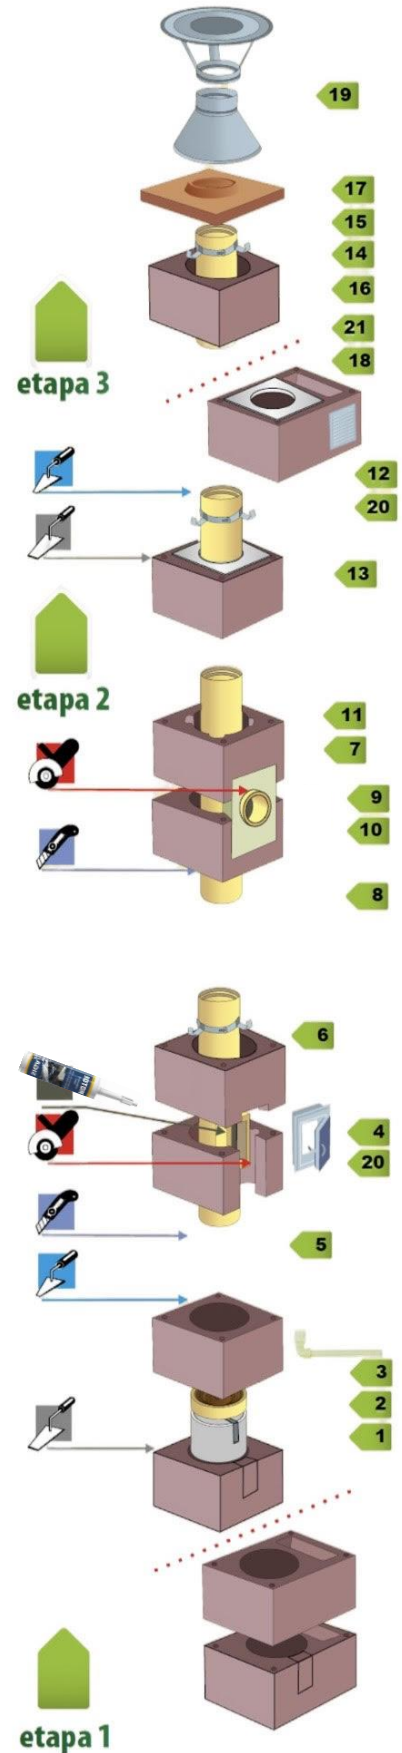


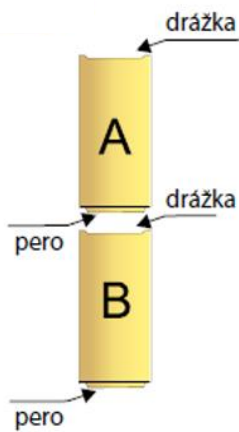

Obr. A

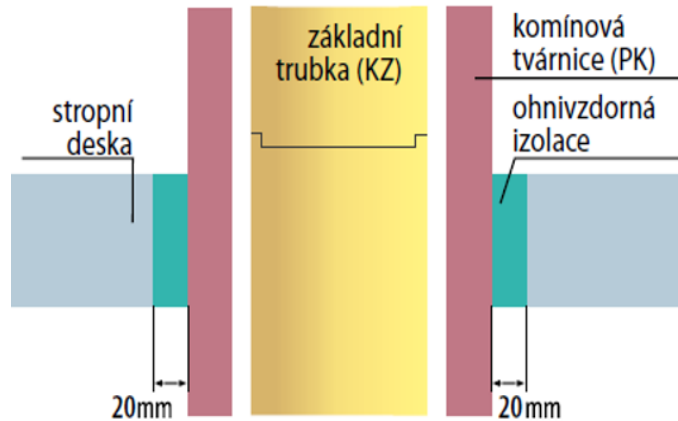

Obr. B

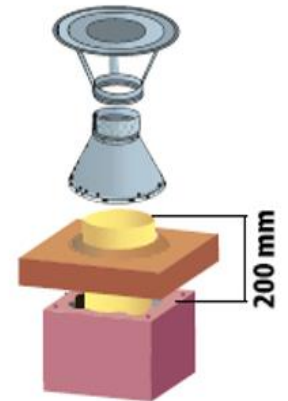

Obr. C

TŘETÍ ETAPA

16. Pokud je nutné komín armovat, postupujte dle bodu b/c Doporučení.
17. Naneste tmel RUDOMAL KV na drážku předchozí KVZ a přilepte poslední kus KVZ s upravenou délkou a objímkou OPD (KVZ 160 a 180).
18. Na poslední komínovou tvárnici naneste maltu CEMIX 1310, přilepte membránu s vyříznutým otvorem pro KVZ, na membránu naneste další tenkou vrstvu malty CEMIX 1310 až po okraj tvárnice a přilepte betonovou krycí desku KD.
19. Na hranu poslední vložky KVZ naneste lepicí těsnící tmel SIGA PRO MOTOR ČERVENÝ a nasadte na ni konus s pevnou stříškou KSD.
20. Mezeru mezi rámečkem spodního dvířkového dílu KVD a tvárnicí utěsňte lepicím a těsnícím silikonem SIGA PRO MOTOR ČERVENÝ, a přišroubujte dvířka DRW. Pokud stavíte komín s ventilační šachtou, přišroubujte horní ventilační mřížku HZ. Upevnění komínových dvířek a ventilační mřížky proveďte až po konečné povrchové úpravě komínu.
21. Po ukončení stavby komínu co nejdříve, nejpozději před poklesem teplot pod +5°C, upravte nadstřešní část nalepením perlínky. Konečnou povrchovou úpravu nadstřešní části (fasádní omítka nebo obložení) a nalepení perlínky a štukové omítky na vnitřní komín proveďte následně.

Po konečné úpravě komínu musí být mezi sopouchem KVS a perlínkou s omítkou mezera 2 až 3 mm po celém obvodu sopouchu.

DOPORUČENÍ

U tepelných spotřebičů s malým výkonem (mimo kondenzačních kotlů) je nutné izolovat vnější plochy komínu pokud stojí komín vně budovy nebo v nadstřešní části minerální izolací:

- spotřebiče do 8kW vrstvou 40 mm, spotřebiče 8-12 kW vrstvou 20 mm. Pro komín s izolací 40 mm je nutné objednat větší betonovou krycí desku KD.

Záruční list

SuperKomíny s.r.o., Kokory 35, 751 05 Kokory
kontakt: info@superkominy.cz, tel.: +420 581 701 306

Firma SuperKomíny s.r.o. poskytuje záruku na systémový komín SUPER BLOK Passive:

1. Záruka na dobu 24 měsíců na komponenty za předpokladu:

- odběru komponentů od prodejce (autorizovaný prodejce),
- skladování, manipulace, kontrola před zabudováním a transport komponentů v souladu s předpisem firmy SuperKomíny s.r.o. (viz. Pokyny pro transport, manipulaci, skladování, kontrolu, zabudování a připojení spotřebičů),
- při přebírání byla potvrzena nezávadnost a kompletnost komponentů,
- montáž byla prokazatelně realizována certifikovanou stavební firmou, nebo odborně způsobilou osobou podle platných předpisů a komín je označený vyplněným komínovým štítkem,
- byly dodrženy požadavky na montáž podle montážního návodu a technické dokumentace platné ke dni montáže (požadavky stavební, technické, konstrukční, bezpečnostní),
- ke komínu je připojený atestovaný zdroj tepla v dobrém technickém stavu, který odpovídá tr. kom. vložek př: T600N1D3G100, T400N1D3G50,
- komín (odtahové těleso) bylo překontrolováno odborně způsobilou osobou před zahájením provozu a byla vystavena platná zpráva o provedení kontroly,
- komín nebyl provozován v rozporu se základními požadavky na jeho provoz, obzvláště požadavku na nepřipustnost vniknutí přímého plamene do komínové stavebnice včetně zaústovacího sopouchového dílu.

Rozsah vad pro uplatnění záruky: geometrické rozměry, mechanické poškození (soudržnost materiálu, deklar. pevnost), nesprávný počet v balení, nekompletnost výrobku (vztahuje se na výrobky z více částí), kvalitativní parametry.

2. Záruka na dobu 60 měsíců za předpokladu:

- platí všechny podmínky podle bodu 1,
- bylo použito originální příslušenství,
- byly splněné podmínky podle platných tech. norem, označení komína kódem,
- byly splněné podmínky kontroly a čištění komína podle platných legislativních norem včetně novelizací,
- na komín včetně přípojného spotřebiče paliv byla vydána revizní správa (v případě provizorního připojení byla vydána předběžná revizní správa).

Rozsah vad pro uplatnění záruky: nedostatečná odolnost komínového průduchu vůči působení spalin, statické závady (nedostatečné pevnosti, trhliny), geometrické rozměry komponentů, mechanické poškození komponentů (soudržnost, deklarovaná pevnost), nesprávný počet kusů v balení, nekompletnost výrobků (položky z více dílů).

3. Záruka na dobu 30 roků na bezpečnost komínu za předpokladu:

- platí všechny podmínky podle bodu 1 a bodu 2,
- komín byl opatřený vyplněným komínovým štítkem,
- komínové těleso ani jeho komponenty nebyly vystavené mechanickému namáhání, poškozené při stavebních úpravách domu, nebo v havarijních situacích (požár, povodeň, tornádo apod.), venkovní plášť komínu byl řádně udržovaný vůči erozi a nepříznivým venkovním povětrnostním vlivům,
- během doby používání nedošlo k samovolnému explozivnímu vyhoření sazí v komínovém tělese.

Záruka 30 roků se vztahuje výhradně na bezpečnost a plynopropustnost komínu.

Uplatnění práv ze záruky: reklamační protokol

- oznámení o reklamaci musí být vykonané neodkladně po zjištění vady vůči firmě SuperKomíny s.r.o., případně jejímu autorizovanému prodejci, musí obsahovat druh poškození, místo vzniku škody a datum dodávky,
- oznámení musí obsahovat popis provozování, při kterém k poškození došlo,
- předložení kopie dokladu deklarujícího kompletnost dodávky,
- předložení oprávnění stavebníka k výstavbě komína,
- rozsah požadovaného plnění ze záruky bude prokazatelným způsobem deklarované (fotodokumentace, umožnění osobní návštěvy zástupci firmy v případě potřeby apod.),
- s komínem nesmí být do ukončení reklamačního řízení manipulované, nesmí být demontovaný či jakkoliv poškozený nebo narušený,
- musí být umožněn přístup reklamační komise k poškozenému komínu.

Při reklamaci uplatněné z výše uvedených záruk vyplývá nárok na náhradu vadného materiálu komponentů komína.

Razítko prodejce:

Datum:

Součástí záručních podmínek jsou doporučení prodejce, pokyny pro transport, manipulaci, skladování, kontrolu a zabudování a připojení spotřebičů.

Pokyny pro transport, manipulaci, skladování, kontrolu, zabudování a připojení spotřebičů

pro keramické komínové vložky a další komínové keramické komponenty

Společnost SuperKomíny s.r.o. tímto stanovuje následující závazné pokyny pro garanci všech užitných vlastností keramických komínových vložek a ostatních keramických komponent (dále výrobky) a to pro:

1. Transport

- Výrobky smějí být převáženy pouze v originálním balení (paleta s folií)
- V případě převozu menšího množství výrobků musí být vždy jednotlivé ks proloženy vhodným prokladovým materiálem, který zamezí přímému dotyku jednotlivých ks po celou dobu transportu
- Při převozu množství výrobků dle bodu 1.2 musí být vždy tyto ks dostatečně zabezpečeny proti samovolnému pohybu v ložném prostoru auta a to s ohledem na stávající stav vozovek

2. Manipulace

- Veškerá manipulace ruční nebo strojní musí být vždy prováděna tak, aby se zabránilo přímým nárazům jednotlivých ks do sebe
- Jednotlivé ks nesmí být přemísťovány posouváním v přímém vzájemném kontaktu nebo s podložkou
- Při přemísťování jednotlivých ks musí být tyto vždy odebírány a ukládány tak, aby se vyloučilo jejich samovolné zhroucení či spadnutí

3. Skladování

- Výrobky musí být skladovány v krytých suchých skladech v originálním balení (paleta + folie), nebo vždy zabezpečeny proti mechanickému poškození a proti navlhnutí
- Palety mohou být ukládány maximálně ve 2 vrstvách u základních rour, ostatní komponenty nesmí být štosovány, tj. je možno je ukládat pouze v jedné vrstvě
- Skladování menšího množství musí být vždy zajištěno na pevné podložce, zabraňující samovolnému pádu nebo zhroucení a navlhnutí jednotlivých ks od spodu
- Skladování menšího množství musí být také vždy zabezpečeno proti dešti, respkt. proti navlhnutí
- Uložení jakéhokoliv množství výrobků musí být vždy lokálně zajištěno proti nárazu ostatních předmětů

4. Zabudování a připojení spotřebičů

- Před usazením komínových rour do komína provést důslednou kontrolu vzhledu a kontrolu poklepem (např. malým kladívkem). Ks vykazující nadměrné poškození per a drážek (více jak ¼ délky), povrchové praskliny na vnějším či vnitřním povrchu či dutý, chrastivý zvuk (svědčící o vadě střepe nebo skryté prasklině) a tvarovky s rozlepenými spoji, důsledně vyřadit.
- Komínové roury a tvarovky musí být vždy zabudovány suché
- Při zabudování musí být roury i tvarovky orientovány drážkou nahoru a perem dolu
- Pro lepení rour používat tmel Rudomal KV nebo Rudokokit NT1350 z produkce P-D Refractories CZ,a.s. Velké Opatovice nebo jiné tmely, schválené pro komínové vložky
- Při zabudování a kompletaci komínového systému je nezbytné počítat s tepelnou roztažností keramických komínových vložek vůči plášti a krycí desce komína – nikde nesmí být pevný spoj. S tepelnou dilatací je také nutno počítat u připojovacích komponentů do komína. K tomuto je nutné dodržet příslušné dilatační spáry:
 - min.cca 5 mm mezi rourou a pláštěm
 - min. cca 5 mm na 1bm komína mezi poslední rourou a krycí deskou komína
 - zaústění kouřovodu do límce zaústovací tvarovky (KS) je nutno provést s dostatečnou mezerou (cca 5-10 mm), utěsněnou pružným tmelem nebo měkkým provazcem
 - obezdění či obložení límce KS nebo KC tvarovky musí být také provedeno se spárou ca min.30 mm po obvodě utěsněnou pružným tmelem
 - Zaústění odtahových rour od topidel musí být provedeno souose, platí zejména pro zaústování tvarovky pod úhlem 45°. Odtahová roura musí být do tvarovky zaústěna dilatačně, tj. po celém obvodě obalena stlačitelnou žáruvzdornou izolací (minerální nebo sklená vata, či žáruvzdorné rohože). V žádném případě nesmí dojít k přímému kontaktu odtahové plechové nebo ocelové roury s keramickou tvarovkou a to ani po jejím tepelném roztažení. Odtahová roura z topidla musí být tak dlouhá, aby nemohlo dojít k šlehání přímého plamene do keramické tvarovky a do komína a to ani při max. výkonu topidla.
- Vždy je nutno bezpodmínečně zabránit průniku přímého plamene do komínového systému (včetně zaústovací tvarovky) nebo extrémní teplotě spalin, a to zejména při provizorní temperaci hrubé stavby v zimním období. Tzn, nepoužívat nevhodný typ křbové vložky (bez clony v odtahu spalin) nebo kotel na dřevoplyn, který nemá pro roztápění řízenou regulaci teploty spalin do komína. Průnik přímého plamene do komína může být příčinou vzniku trhlin jak zaústovací komínové tvarovky, tak případně i rour nad touto tvarovkou. Při provizorní připojení topidel do komína je třeba respektovat tyto základní požadavky:
 - topidlo, zejména provizorní, postavit co nejdále od komína a použít delší kouřovod
 - kouřovod zalomit více koleny
 - lokální kamna, i při provizorním vytápění, provozovat dle pokynů výrobce
 - použít správný typ křbové vložky
 - použít vhodný typ kotle na dřevoplyn
- Uvádění komína do provozu je nutné postupným zvyšováním teploty a postupným vysoušením, zvláště u prvního zátoku nebo po delších odstávkách, kdy může být v komíně nahromaděna vlhkost.

Tyto pokyny jsou součástí Záručních podmínek a musí být předány dalšímu odběrateli a konečnému uživateli.



TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Construction Prague, SOE

Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Oznamovaný subjekt, Subjekt pro technické posuzování, Certifikační orgán, Inspekční orgán • Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Notified Body, Technical Assessment Body, Certification Body, Inspection Body • Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek, Czech Republic

Oznámený subjekt 1020

OSVĚDČENÍ O SHODĚ ŘÍZENÍ VÝROBY

certificate of conformity of the factory production control

č. 1020 - CPR - 030056340

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011 (nařízení o stavebních výrobcích nebo CPR) se vydává toto osvědčení pro stavební výrobek:

Komíny – Systémové komíny s pálenými / keramickými vložkami

Část 1: Požadavky a zkušební metody pro stanovení odolnosti při vyhoření sazí

**SUPER BLOK UNIVERSAL, SUPER BLOK CLASSIC,
SUPER BLOK DUO, SUPER BLOK PASSIVE**
EN 13063-1 T600 N1 D 3 G20

uvedený na trh pod jménem nebo firmou nebo ochrannou známkou výrobce:



SUPERKOMÍNY s.r.o.

752 01 Kokory, č.p. 35, CZ

a vyrobený ve výrobním závodě:

SUPERKOMÍNY s.r.o.

752 01 Kokory, č.p. 35, CZ

751 05 Kokory, parcelní číslo st 508, CZ

Toto osvědčení prokazuje, že všechna ustanovení týkající se posuzování a ověřování stálosti vlastností popsaná v příloze ZA normy

EN 13063-1:2005 +A1:2007

podle systému 2+ byla uplatněna a že

řízení výroby je ve shodě s příslušnými požadavky.

Toto osvědčení bylo poprvé vydáno 2018-08-31 a zůstává v platnosti, dokud se harmonizovaná norma, stavební výrobek, postupy posuzování a ověřování stálosti vlastností ani výrobní podmínky v místě výroby výrazně nezmění nebo pokud oznamovaný subjekt pro osvědčení řízení výroby nepozastaví nebo nezruší platnost tohoto osvědčení.

Pízeň, 2020-02-24



Ing. Alexander Trinner
zástupce vedoucího oznamovaného subjektu 1020



TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Construction Prague, SOE

Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Oznamovaný subjekt, Subjekt pro technické posuzování, Certifikační orgán, Inspekční orgán • Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Notified Body, Technical Assessment Body, Certification Body, Inspection Body • Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek, Czech Republic

Oznamovaný subjekt 1020

OSVĚDČENÍ O SHODĚ ŘÍZENÍ VÝROBY

certificate of conformity of the factory production control

č. 1020 - CPR - 030056341

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011 (nařízení o stavebních výrobcích nebo CPR) se vydává toto osvědčení pro stavební výrobek:

Komíny – Systémové komíny s pálenými / keramickými vložkami

Část 2: Požadavky a zkušební metody při mokřém provozu

**SUPER BLOK UNIVERSAL, SUPER BLOK CLASSIC,
SUPER BLOK DUO, SUPER BLOK PASSIVE**

EN 13063-2 T400 N1 W2 O20

EN 13063-2 T200 P1 W2 O20

EN 13063-2 T400 N1 W2 O20

EN 13063-2 T200 P1 W2 O20

uvedený na trh pod jménem nebo firmou nebo ochrannou známkou výrobce:



SUPERKOMÍNY s.r.o.

752 01 Kokory, č.p. 35, CZ

a vyrobený ve výrobním závodě:

SUPERKOMÍNY s.r.o.

752 01 Kokory, č.p. 35, CZ

751 05 Kokory, parcelní číslo st 508, CZ

Toto osvědčení prokazuje, že všechna ustanovení týkající se posuzování a ověřování stálosti vlastností popsaná v příloze ZA normy

EN 13063-2:2005 +A1:2007

podle systému 2+ byla uplatněna a že

řízení výroby je ve shodě s příslušnými požadavky.

Toto osvědčení bylo poprvé vydáno 2018-08-31 a zůstává v platnosti, dokud se harmonizovaná norma, stavební výrobek, postupy posuzování a ověřování stálosti vlastností ani výrobní podmínky v místě výroby výrazně nezmění nebo pokud oznamovaný subjekt pro osvědčení řízení výroby nepozastaví nebo nezruší platnost tohoto osvědčení.

Pižeň, 2020-02-24



Ing. Alexander Trinner

zástupce vedoucího oznamovaného subjektu 1020

**TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.**
Technical and Test Institute for Construction Prague, SOE

Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Oznámený subjekt, Subjekt pro technické posuzování, Certifikační orgán, Inspekční orgán • Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Notified Body, Technical Assessment Body, Certification Body, Inspection Body • Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek, Czech Republic

Oznámený subjekt 1020

OSVĚDČENÍ O SHODĚ ŘÍZENÍ VÝROBY

certificate of conformity of the factory production control

č. 1020 - CPR - 030056342

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011 (nařízení o stavebních výrobcích nebo CPR) se vydává toto osvědčení pro stavební výrobek:

**Komíny – Systémové komíny s pálenými /
keramickými vložkami**

Část 3: Požadavky a zkušební metody pro systémové komíny se vzduchovými průduchy

**SUPER BLOK UNIVERSAL, SUPER BLOK CLASSIC,
SUPER BLOK DUO, SUPER BLOK PASSIVE**

EN 13063-3 T600 N1 D3 G20

EN 13063-3 T400 N1 W2 O20

EN 13063-3 T200 P1 W2 O20

uvedený na trh pod jménem nebo firmou nebo ochrannou známkou výrobce:

**SUPERKOMÍNY s.r.o.****752 01 Kokory, č.p. 35, CZ**

a vyrobený ve výrobním závodě:

SUPERKOMÍNY s.r.o.**752 01 Kokory, č.p. 35, CZ****751 05 Kokory, parcelní číslo st 508, CZ**

Toto osvědčení prokazuje, že všechna ustanovení týkající se posuzování a ověřování stálosti vlastností popsaná v příloze ZA normy

EN 13063-3:2007

podle systému 2+ byla uplatněna a že

řízení výroby je ve shodě s příslušnými požadavky.Toto osvědčení bylo poprvé vydáno **2018-08-31** a zůstává v platnosti, dokud se harmonizovaná norma, stavební výrobek, postupy posuzování a ověřování stálosti vlastností ani výrobní podmínky v místě výroby výrazně nezmění nebo pokud oznámený subjekt pro osvědčení řízení výroby nepozastaví nebo nezruší platnost tohoto osvědčení.

Plzeň, 2020-02-24

**Ing. Alexander Trinner**
zástupce vedoucího oznámeného subjektu 1020

V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV DOTAZŮ NÁS NEVÁHEJTE KONTAKTOVAT

+420 601 37 37 37

+420 601 37 37 58

+420 777 83 03 35

